

Начальнику ОЧС Ерейментауского района
подполковнику гражданской защиты А. Доскенову
от администрации КГУ «Школа-лицей
имени Богембай батыра»
города Ерейментау

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
ЕРЕЙМЕНТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ
БӨГЕНБАЙ БАТЫР АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Шығыс № 72
« 17 » 05 20 24 ж.


Информация

Предписание по устранению нарушения за №2 от 16.02.2024
года по линии ЧС Ерейментауского района.

№	Виды нарушения	Принятые меры
1.	На дверях чердачного помещения, установить информацию о месте хранения ключей, к которым обеспечивается круглосуточный доступ.	Устранено
2.	На путях эвакуации объемный световой знак пожарной безопасности «выход».	Устранено
3.	В помещениях туалета электрический светильник оборудовать защитным плафоном, предусмотренным конструкцией изготовителя.	Устранено
4.	В мастерской школы и гараже распределительную коробку, эксплуатирующую с конструкцией и системой защиты.	Устранено
5.	Провести испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.	Устранено
6.	В подвале школы (в подсобном помещении) и кабинете биологии на первом этаже, электрические розетки установит на негорючее основание.	Устранено
7.	Завести специальные журнал по учету работ по ТО и ППРТСПЗ,	Устранено
8.	Завести журнал тренировок	Устранено
9.	Очистка территории школы от горючего складированного мусора и	Устранено

	остатки, от строй материалов оставшиеся от капитального ремонта.	
10.	Привести в исправленное состояние АПС.	Устранено
11.	Привести огнезащитную обработку деревянных конструкции, чердачного перекрытия.	устранено
12.	В подвале школы (в подсобном помещении) и кабинете биологии на первом этаже, электрические розетки установит на негорючее основание.	Устранено
13.	На первом этаже в подсобном помещении школы, демонтировать эксплуатацию электрических проводов методом ручной скрутки.	Устранено



Фотоотчет

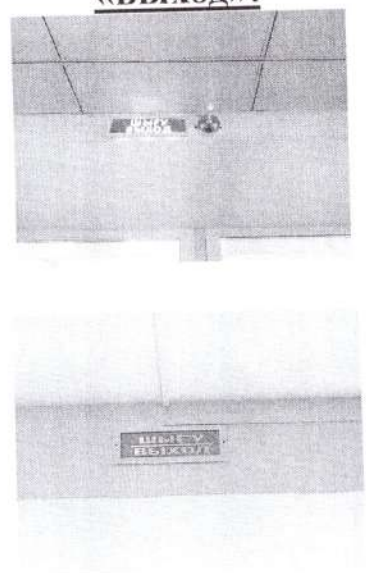 <p><u>На дверях чердачного помещения, установлено информация о месте хранения ключей, к которым обеспечивается круглосуточный доступ.</u></p>	<p><u>На путях эвакуации объемный световой знак пожарной безопасности «ВЫХОД».</u></p> 
--	--




Установили защитный
плафон в туалете.

В мастерской школы и гараже
распределительную коробку,
эксплуатирующую с
конструкцией и системой
защиты.

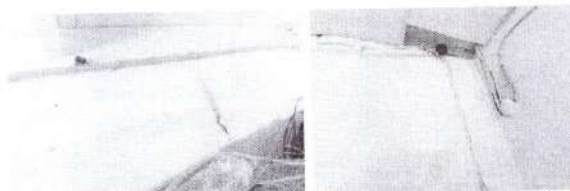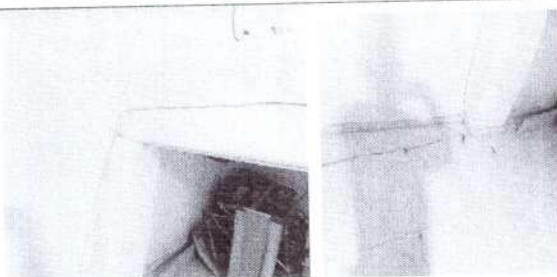


Испытание и измерение
сопротивления изоляции
проводов, кабелей и
заземляющих устройств.


В подвале школы (в
подсобном помещении) и
кабинете биологии на первом
этаже, электрические розетки
установит на негорючее
основание.

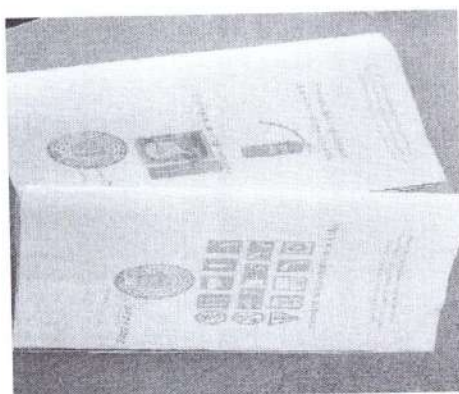

Специальные журнал по
учету работ по ТО и
ППРТСФЗ завели

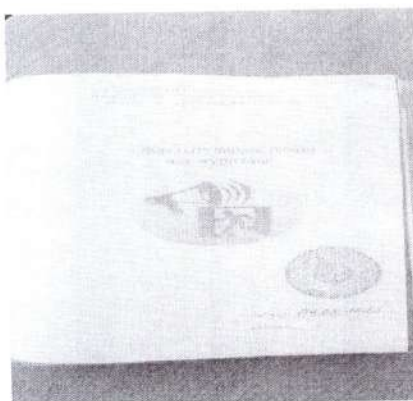


Журнал тренировок завели


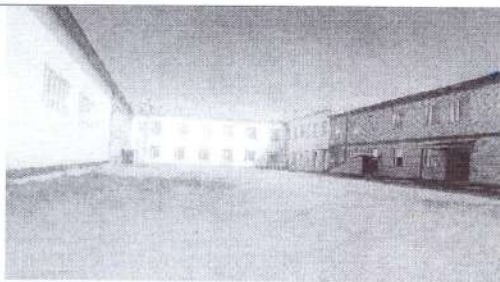


**Очистили территорию школы
от горючего мусора убрали.**

**Привести в исправленное
состояние АПС.**

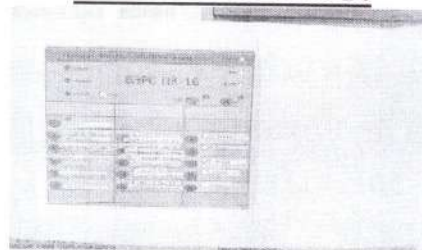


**Привести огнезащитную
обработку деревянных
конструкции, чердачного
перекрытия.**

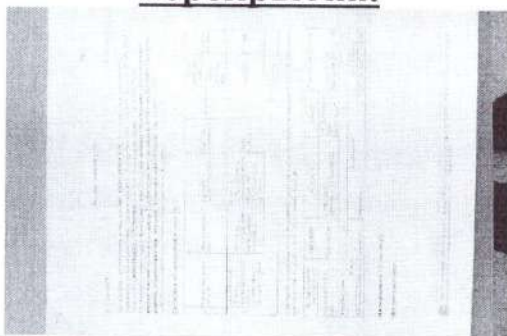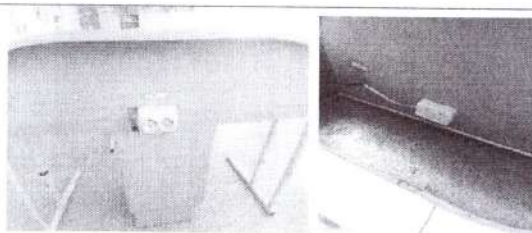

**В кабинете биологии и в
подвале на не горючем основе
установили защиту.**

**На первом этаже в подсобном
помещении школы,
демонтировали эксплуатацию
электрических провод.**

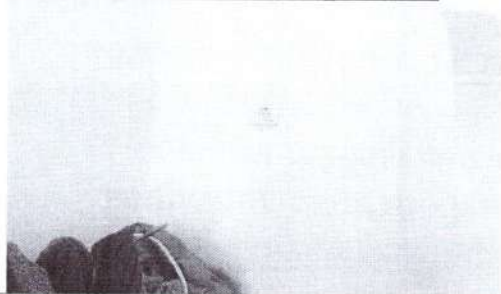

Директор школы



Е.Жахин

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 2/ _____**

г.Ерейментау
Место составления

16.02.2024 г.
Время 12:55

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 2 от 05.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района

ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района

ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНҰЛЫ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей имени Богенбай батыра города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Богенбай батыра города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Ерейментауский район, Ерейментау, Мухтара Ауезова (УЛИЦА), 8.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 14.02.2024 - 16.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Богенбай батыра города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У директора школы отсутствует обучение по программе пожарно-технического минимума, с работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности.	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Основание п.8 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 4.;	
2	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 7.;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Отсутствует журнал тренировок. Основание: п.14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.11.;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	На территории школы складировается мусор и остатки, от строй материалов оставшиеся от капитального ремонта. Основание: п.59 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 23.;	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В здании школы не работает автоматическая пожарная сигнализация, а также отсутствует проектная сметная документация. Основание: п. 62 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 29.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачного перекрытия. Основание: п.21 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 38.;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В чердачном помещении отсутствует информация о месте хранения комплекта ключей. Основание: п.28 ППБ РК. Проверочный лист п.39;	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	На путях эвакуации (выход с западной стороны на 1-этаже) объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» эксплуатируются в неисправном состоянии. Основание: п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 62.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	В помещении мастерской школы и гаража светильник эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией изготовителя. Основание: п.86 п.п I ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.74.;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	В мастерской школы и гараже распределительная коробка	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	эксплуатируется с нарушением конструкции и систем защиты. Основание: п.86 п.п 2 ППБ РК, Проверочный лист п.75.;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	Не проводится испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п.87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.81.;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	В подвале школы (в подсобном помещении) и кабинете биологии на первом этаже, электрические розетки установлены на горючем основании (дерево). Основание: п.79ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 82.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
13	На первом этаже в подсобном помещении школы, допускается эксплуатации электрических проводов методом ручной скрутки. Основание: п.80 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 83.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Нурланов Э.К. *Губ.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Насалин В.Ю. директор *В.И.Иванов*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «___» листах

«*16*» *02* 20*24*г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или)

финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Александр В. Т.

21/02/20